



Вариант подключения ламп накаливания, люминисцентных и галогеновых высоковольтных ламп

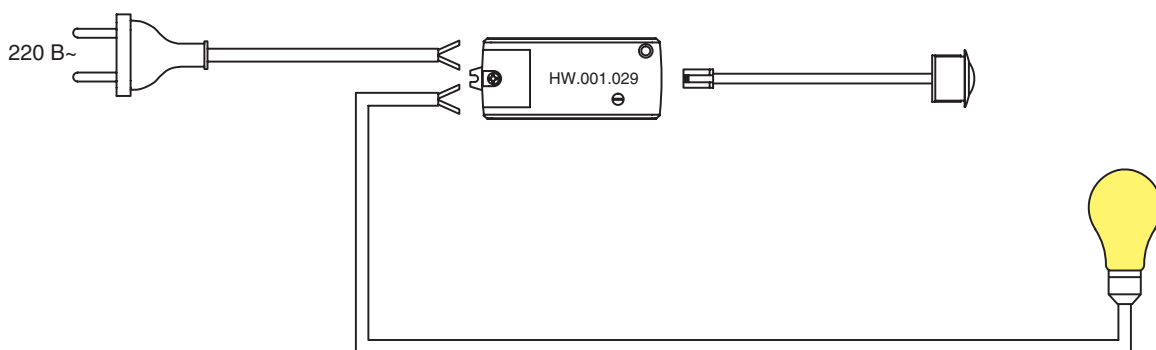

Вариант подключения светодиодных и галогеновых низковольтных ламп

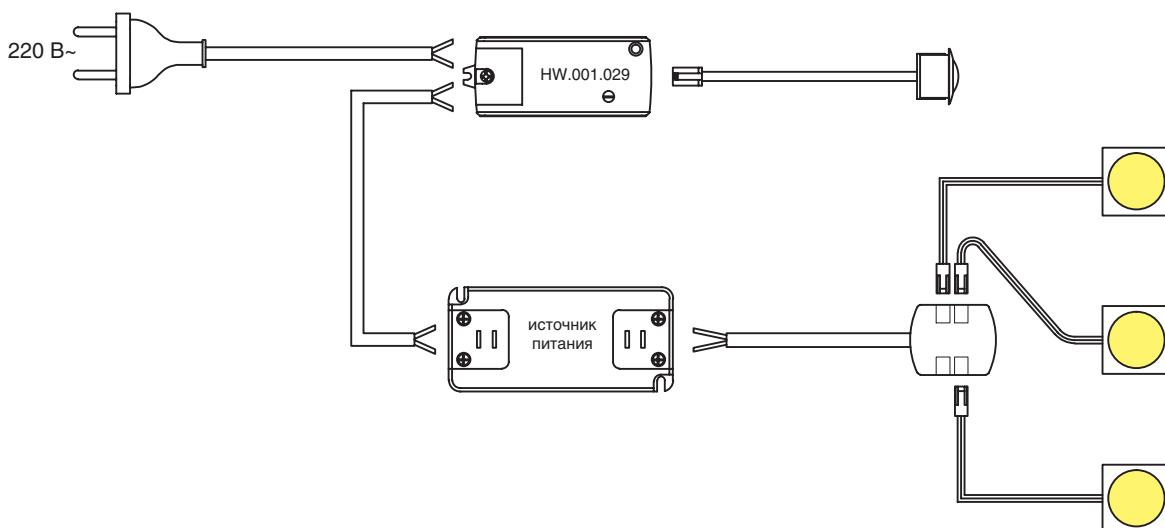

- Установите датчик в желаемом месте и подсоедините его к контроллеру.
- Подключите к контроллеру сетевой провод и провод от светильника или источника питания, в соответствии со схемой.
- Включите питание и подождите 40 секунд, датчик готов к работе.
- Отрегулируйте время отключения.



ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА



Угол охвата 80°



Датчик устанавливается на высоте 1000-2000 мм, при этом метки горизонта расположенные на датчике должны быть параллельны полу.

